


Studzienka kanalizacyjna betonowa typ 1000 z C35/45

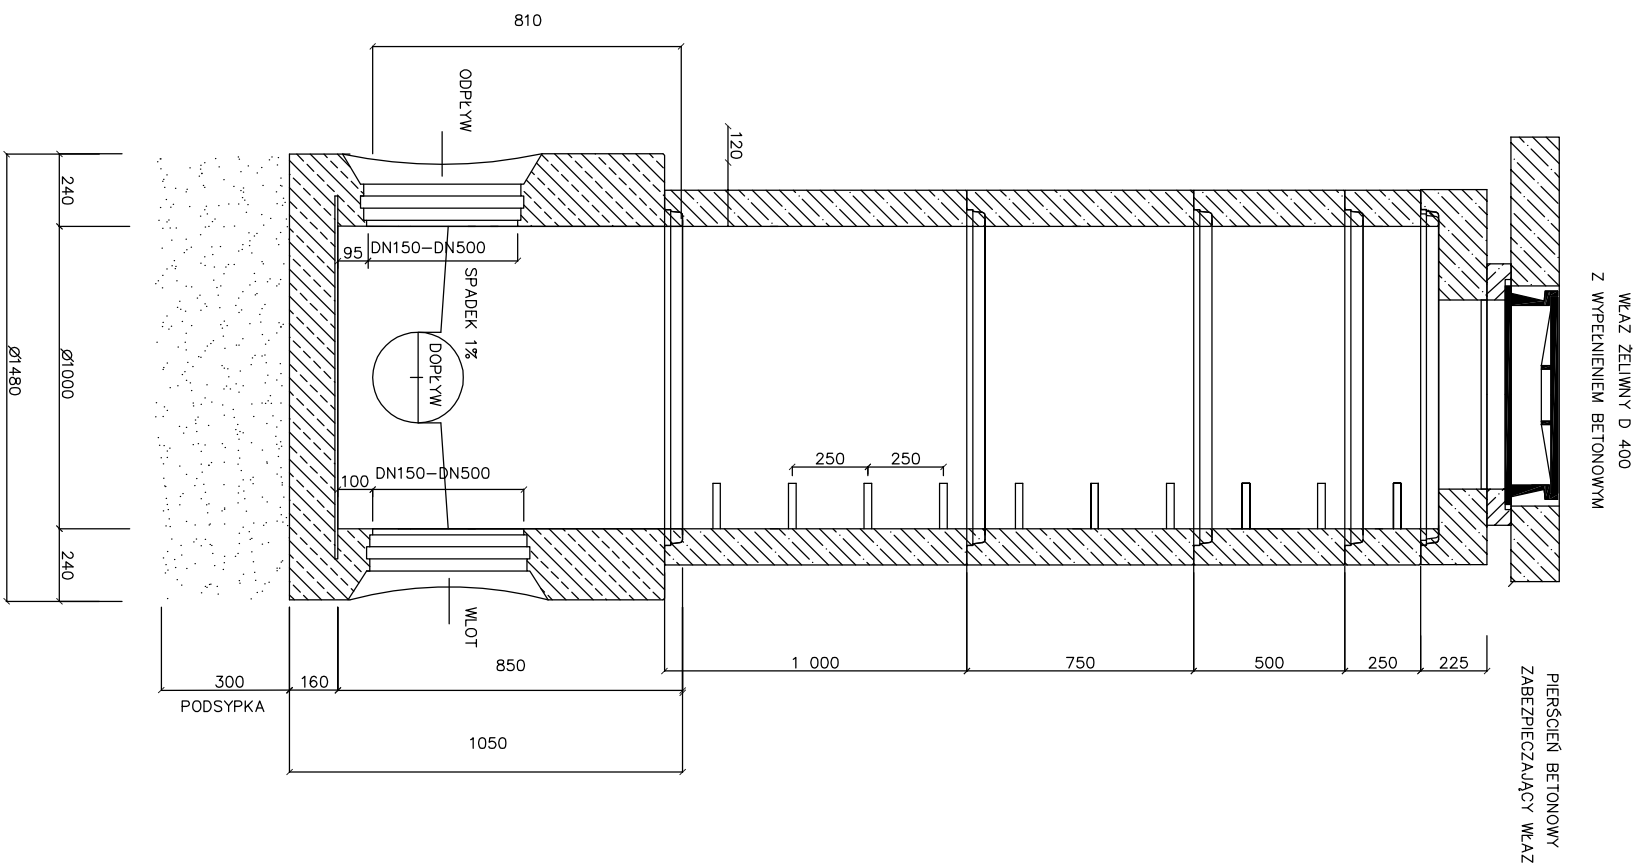

UWAGA:

Zabezpieczenie włazów żeliwnych stosować wyłącznie w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych należy:

- Zastosować stopnie złazowe żeliwne powlekane.
- Zastosować systemowe pokrywki studzienne 1000/625

Rysunek:	
Studnie rewizyjne betonowa Ø1000 - schemat	
Temat:	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	
Adres:	
W rejonie ul. Mysliwskiej na dz. o nr 279/3, 279/10, 279/23, 279/43 w 64-100 Leszno	
Skłódc:	ProjekciŃt:
-	mgr inŹ. Lukasz Flisnar WMP/03/48/POOS/09
Data:	Sprowadziczy:
03. 2017	mgr inŹ. Leszek KobiŃdzki WMP/03/48/POOS/12
Nr rys.: 8	Asystent: