



P6

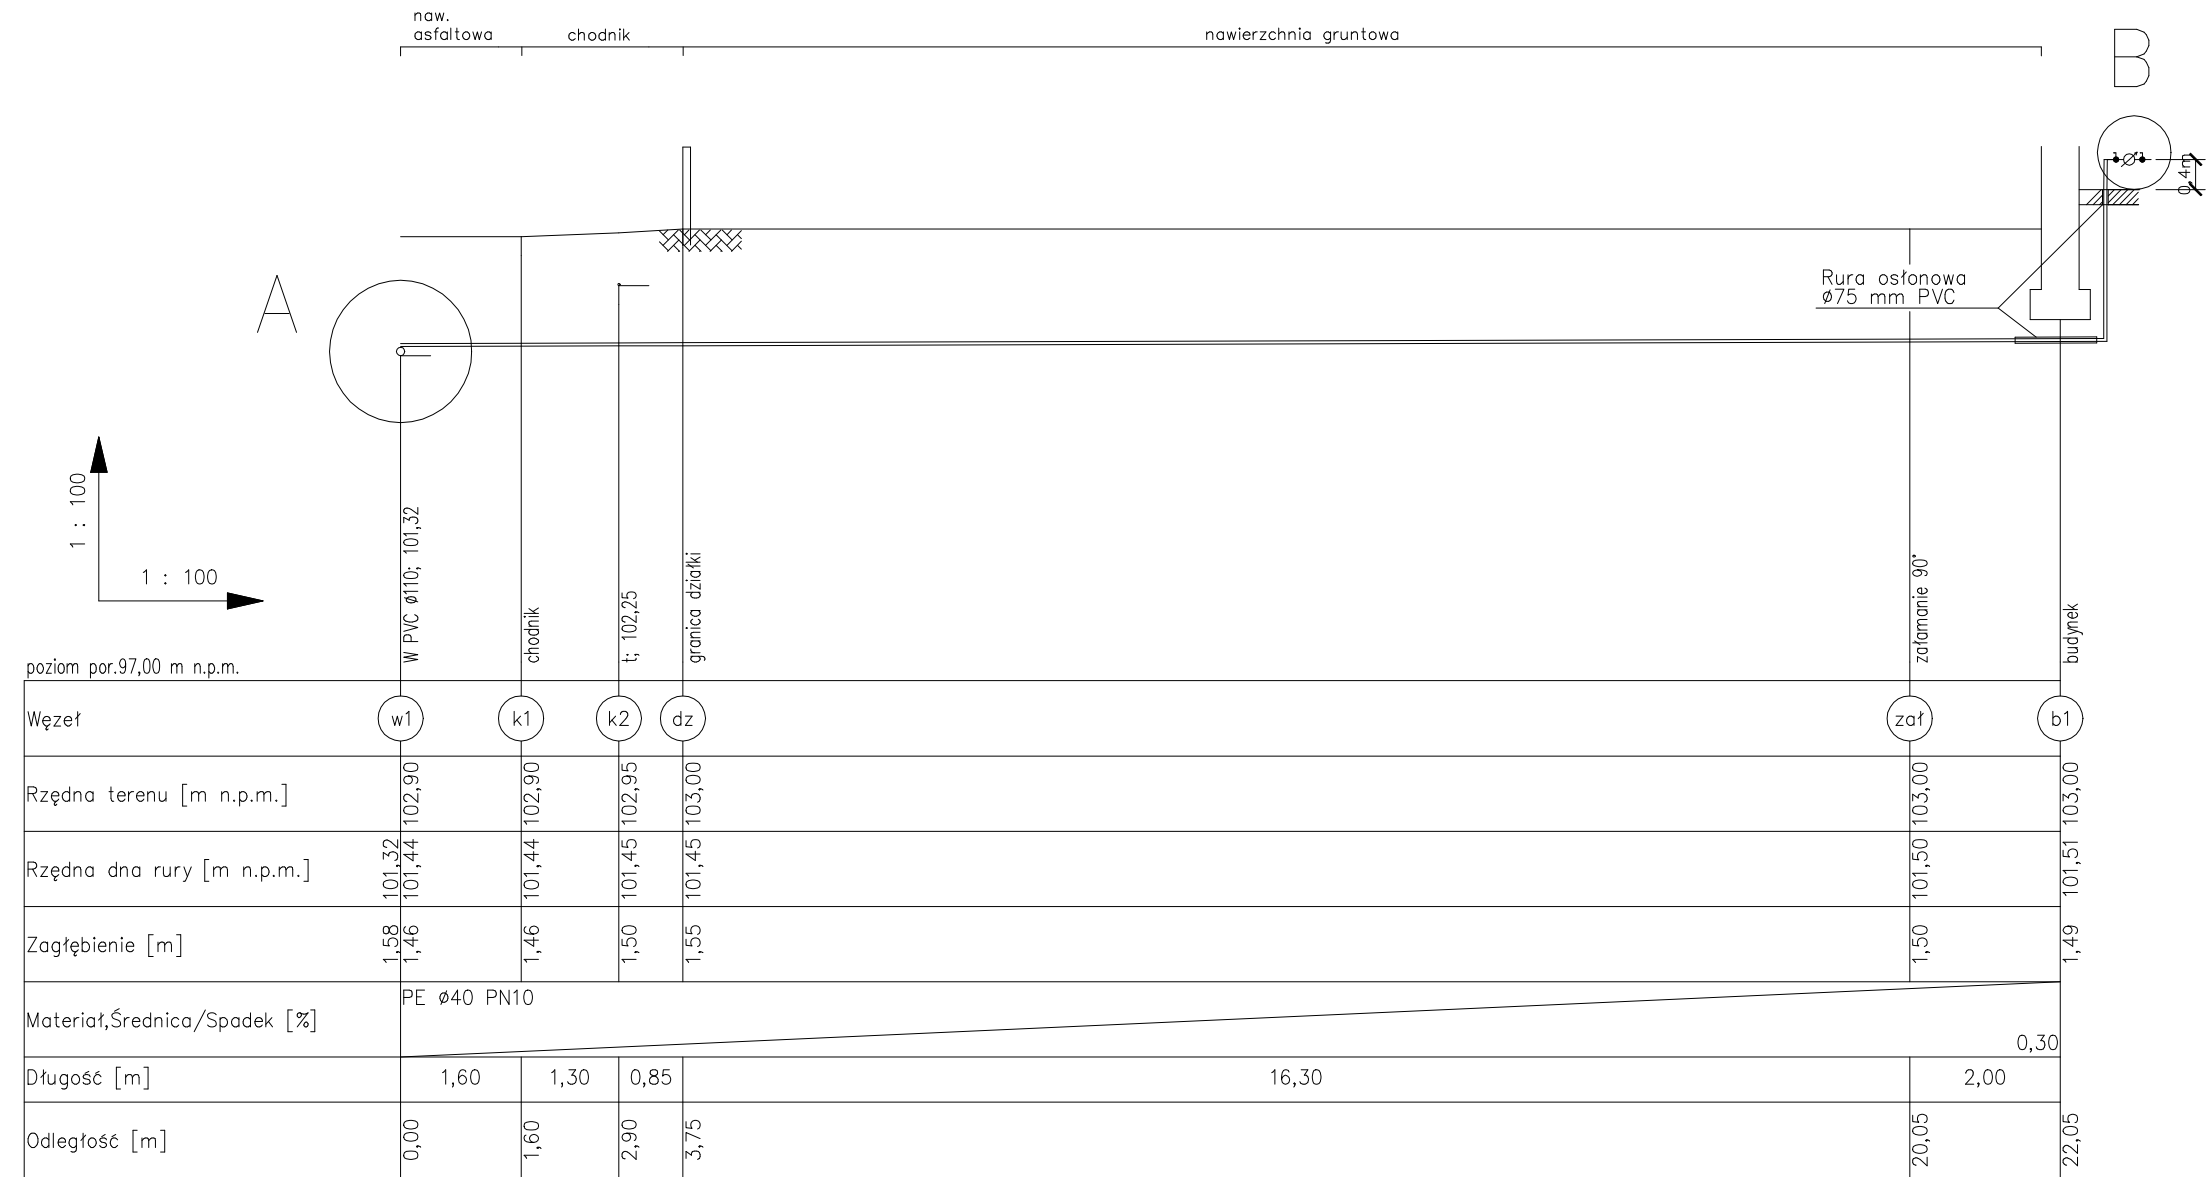



DZ.7/34

Uwaga!
Odcinki przyłączy pod nawierzchnią utwardzoną jezdni i chodnika należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiertu sterowanego.


P7

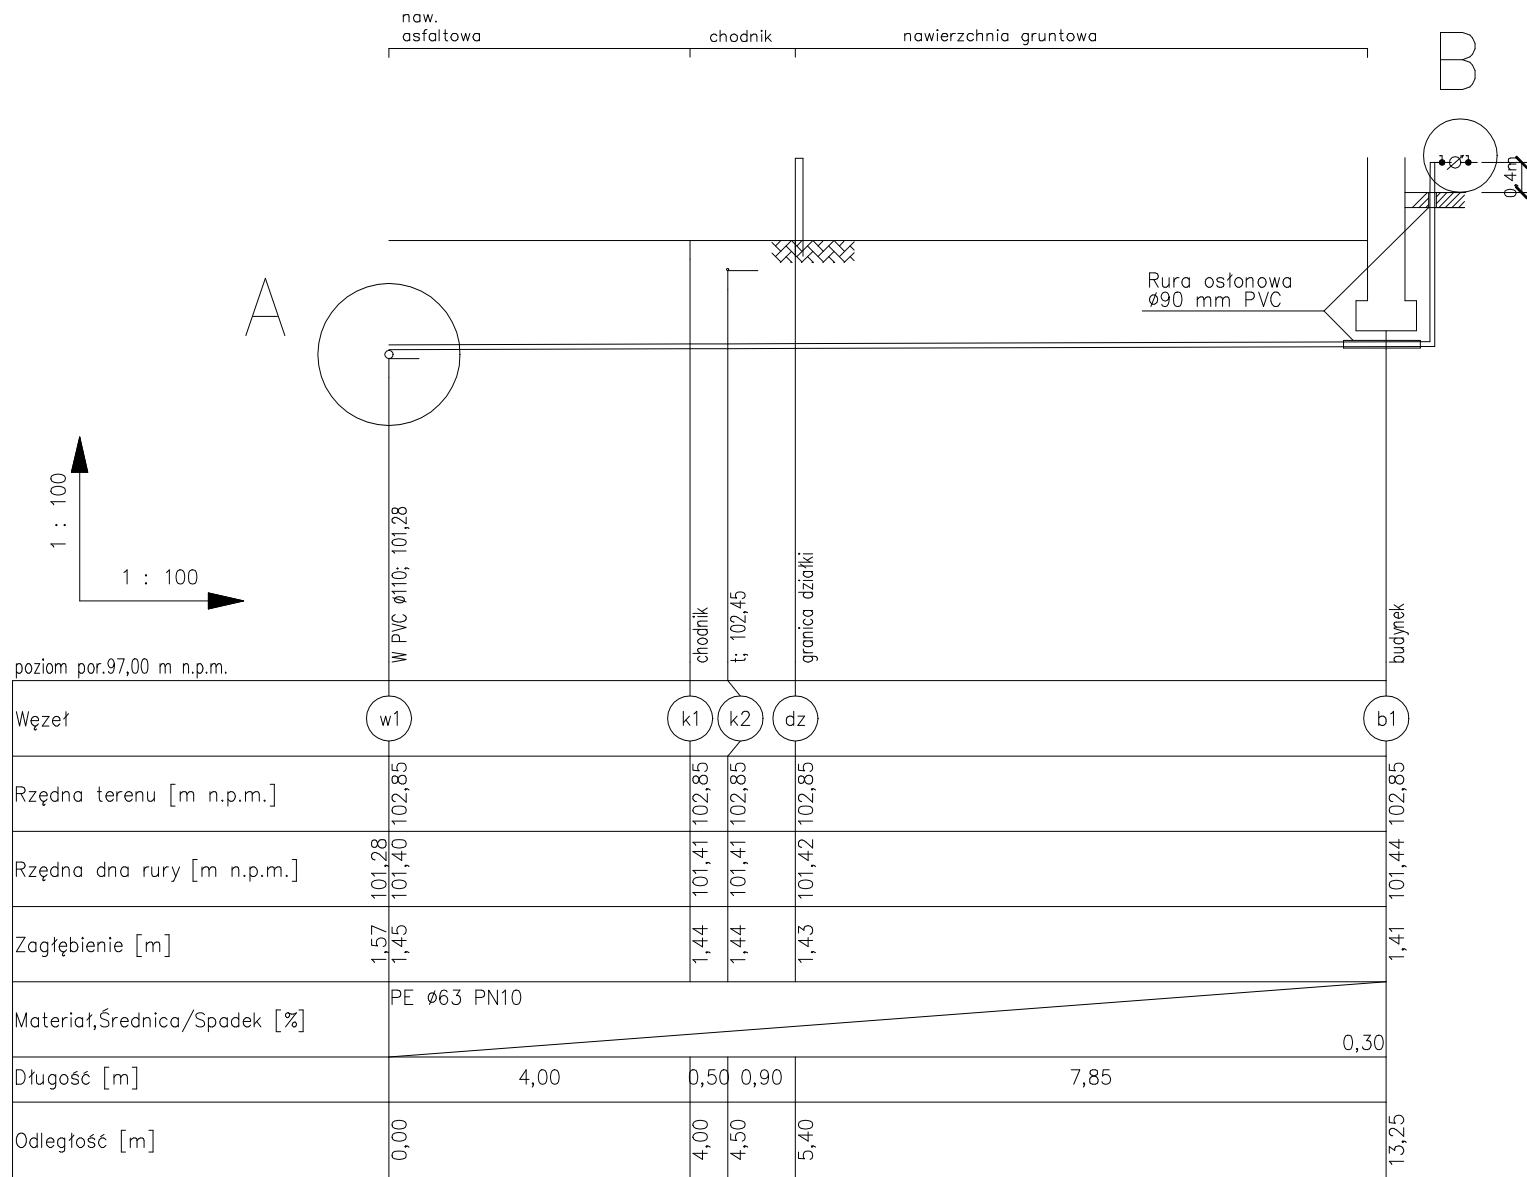

DZ.21/1

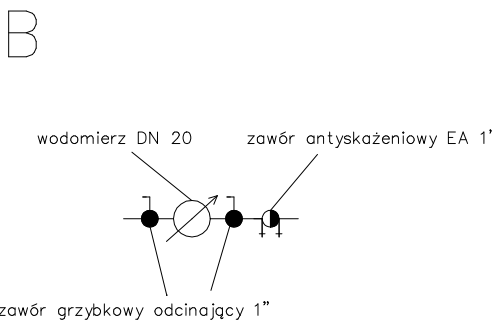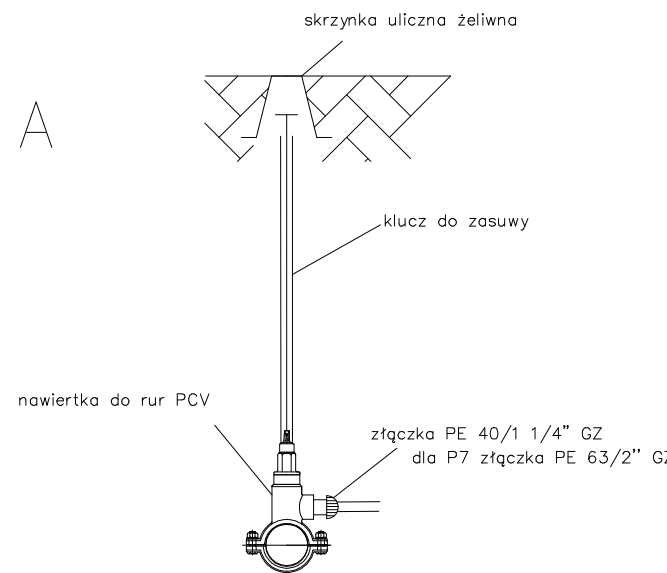

P8

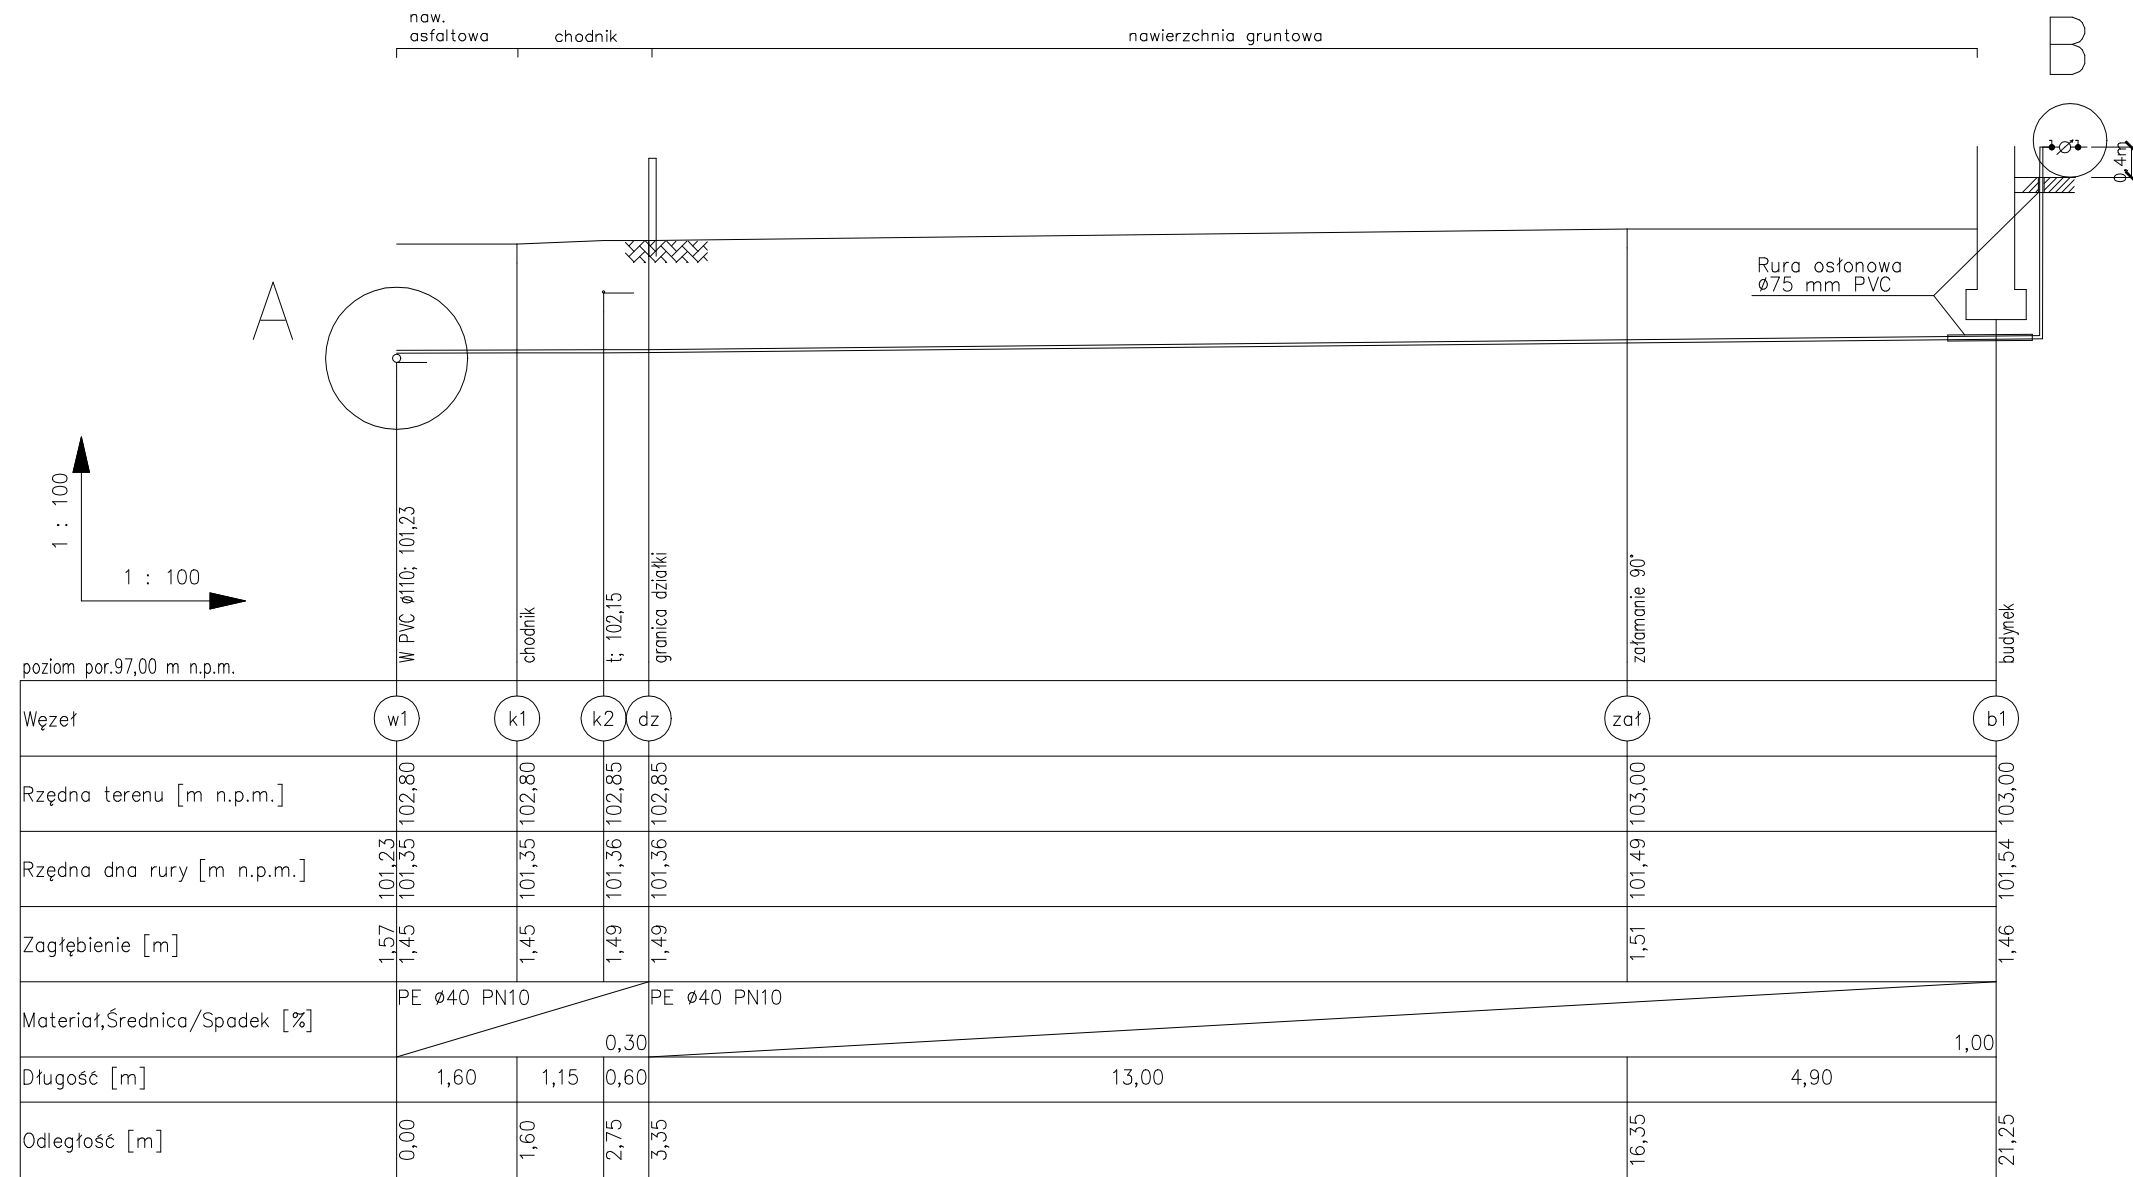

DZ.7/32

Rysunek: Profile przyłączy wodociągowych nr 6-8.		
Temat: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Koronowie, gm. Lipno.		
Adres: dz. 4, 5, 12, Koronowo, gm. Lipno.		
Skala: 1: 100/100	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 10. 2016	Sprowadzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys.: 5	Asystent:	