
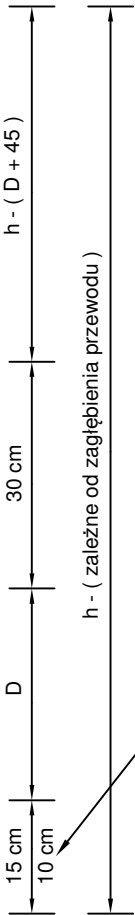



Posadowienie sieci

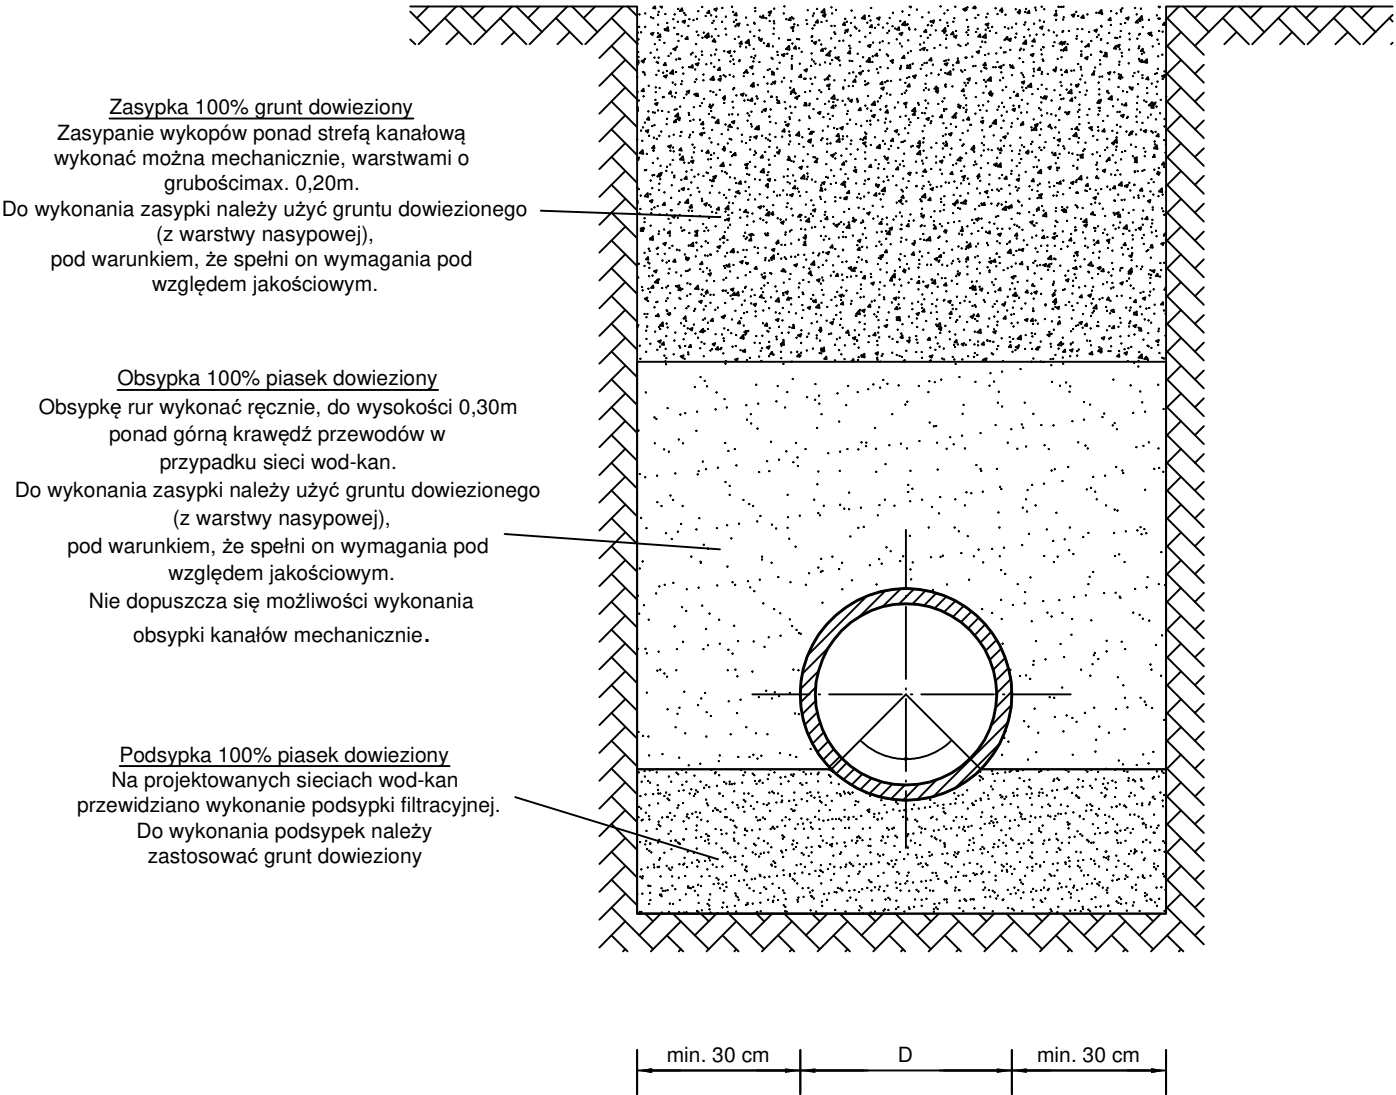

Szalunek zamontować
w sposób zabezpieczający
krawędzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwając ponad poziom drogi
o min 0,1 m

Podsypka:
- w przypadku sieci wodociągowej 0,10m
- w przypadku sieci kanalizacji san. 0,15m

Technologia wykonania wykopów

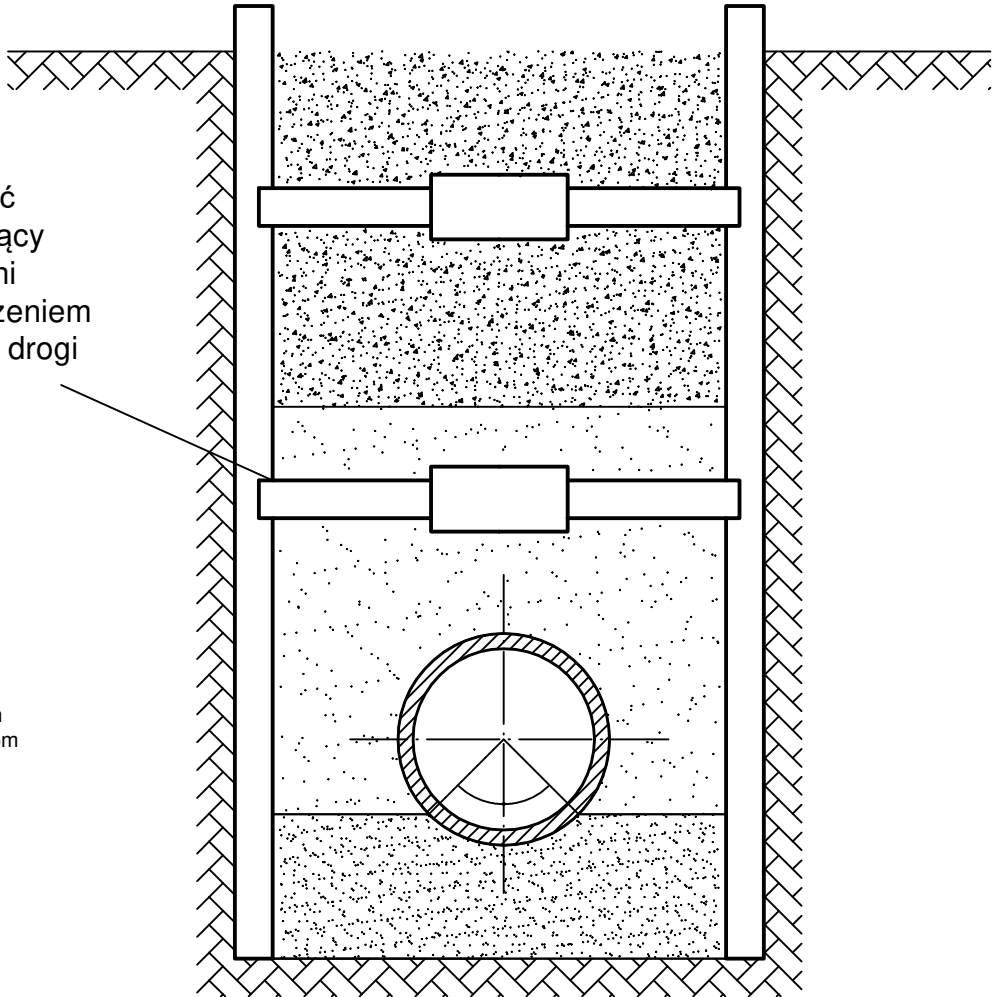

Rysunek: Posadowienie kanałów kanalizacyjnych i wodociągowych			
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podmiejskiej w Lesznie.			
Adres: dz. 1/37, 1/42, 6/53, 6/43, 53/19, ul. Podmiejska, 64-100 Leszno.			
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Data: 07. 2018	Sprawdza_jący: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Nr rys: 7	Asystent:		