
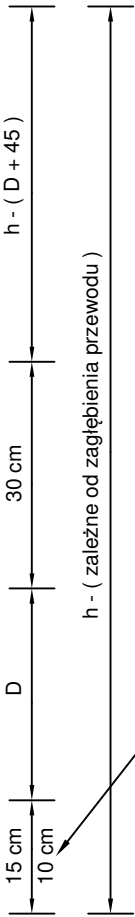



Posadowienie sieci

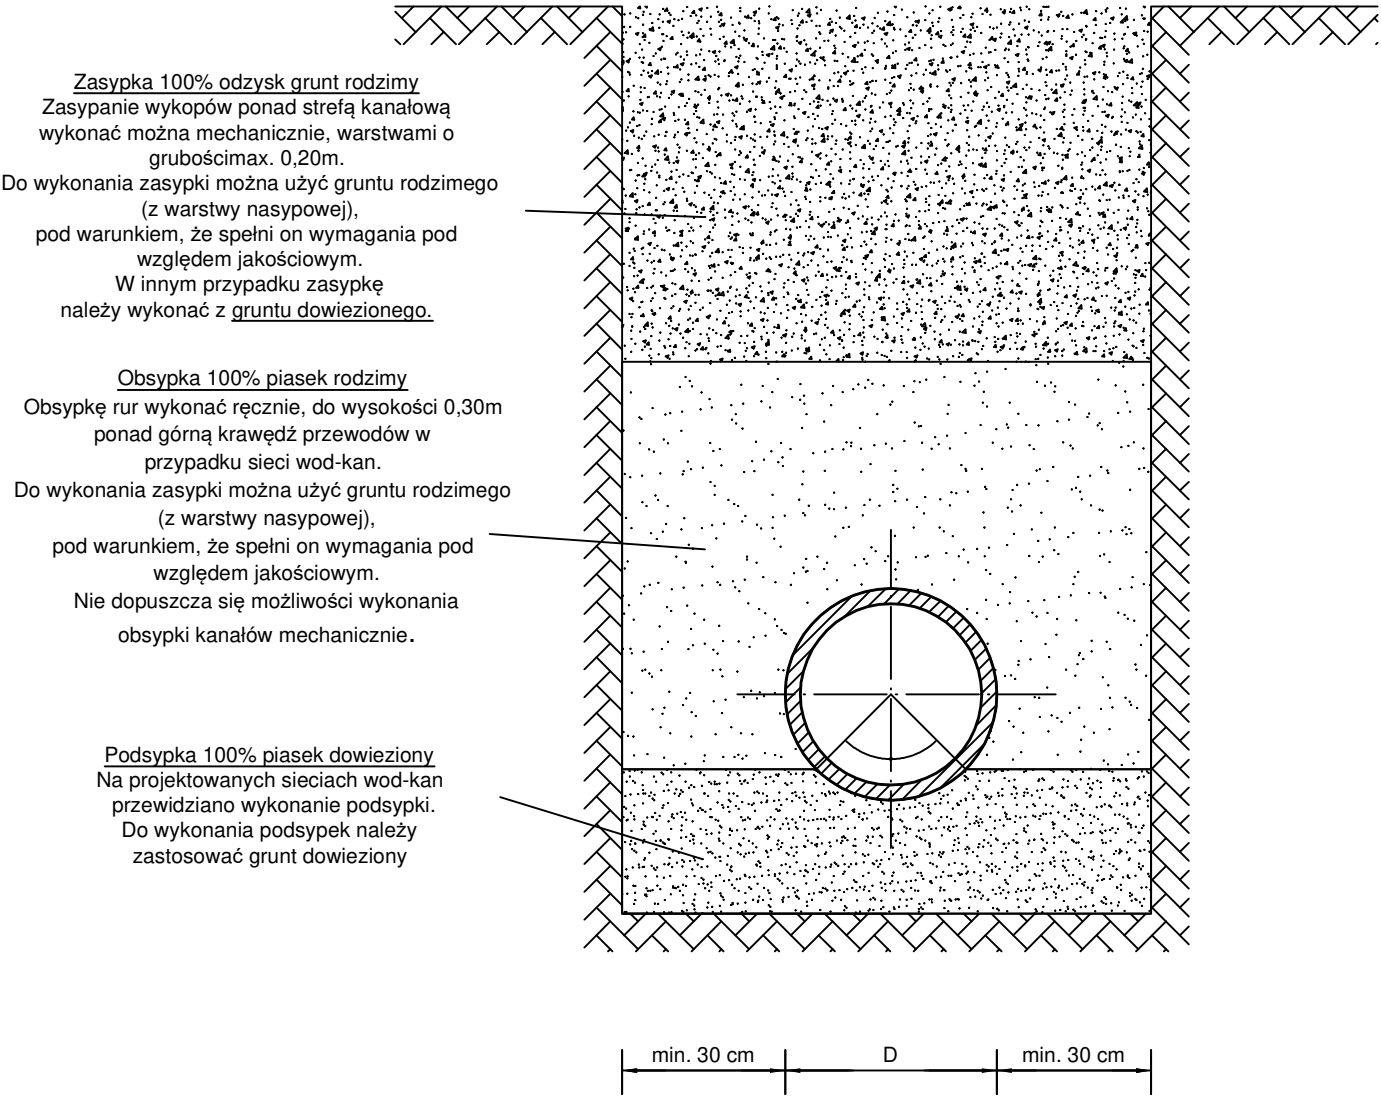

Szalunek zamontować  
w sposób zabezpieczający  
krawędzie nawierzchni  
utwardzonej przed uszkodzeniem  
wysuwając ponad poziom drogi  
o min 0,1 m

Podsypka:  
- w przypadku sieci wodociągowej 0,10m  
- w przypadku sieci kanalizacji san. 0,15m

Technologia wykonania wykopów

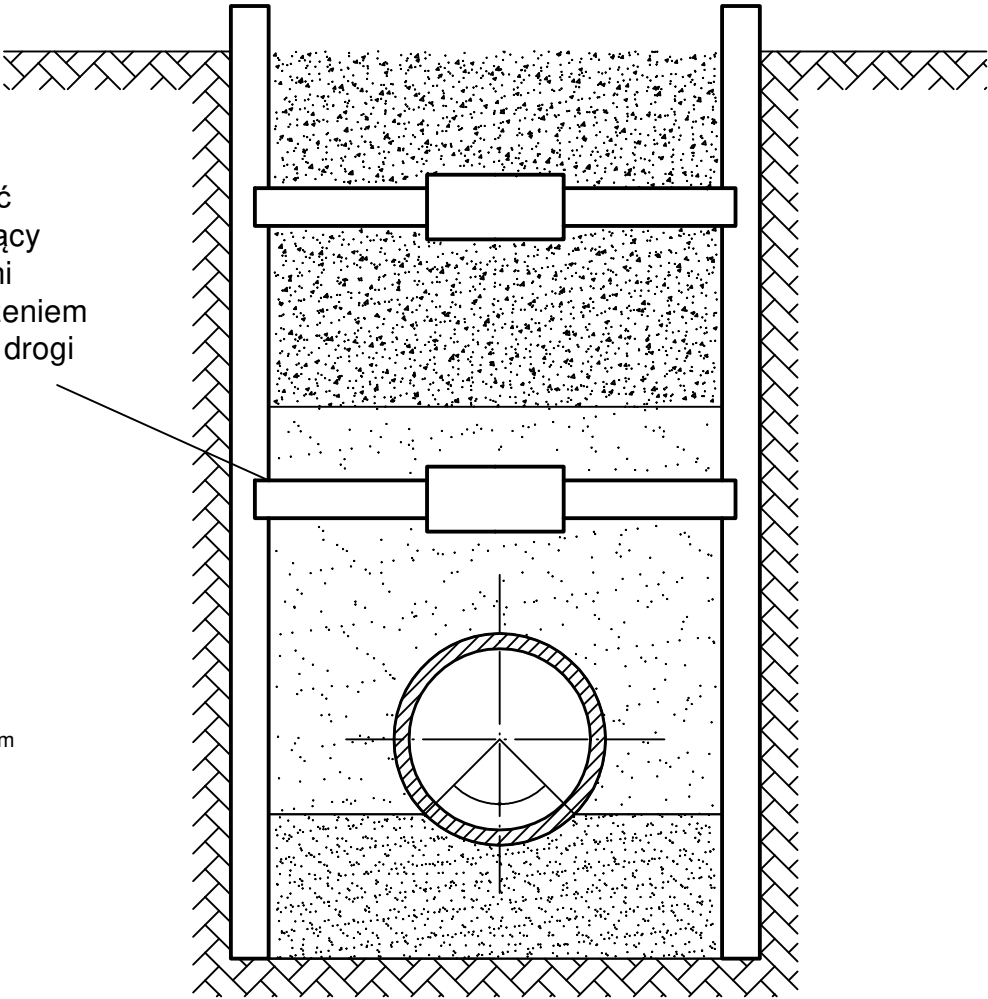

Rysunek: <b>Posadowienie przewodów wod-kan.</b>		
Temat: <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.</b>		
Adres: <b>dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.</b>		
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 05. 2019	Sprawdza_jący: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys: 7	Asystent: Kacper Brzeskot	